

D180457849
W.Z16.104644.02 / D180457849

Inspectieverslag

Hoofddossier sloopmeldingen ENGIE

Alle acht zonerings (sloopmeldingen) worden hier geregistreerd.


**W.Z16.104644.02; W.Z16.104647.02; W.Z16.104668.02; W.Z16.104665.02;
W.Z16.104669.02; W.Z16.104670.02; W.Z16.104671.02; W.Z16.104672.02**

Locatie : Hollandiaweg 11 te Nijmegen
Zaaknummer : W.Z16.104644.02
Datum controle : **29-10-2018**
Omschrijving : bovengronds slopen van Centrale Gelderland (zone 2)

Stand van zaken sloop

Zone 1 (brandstoffen)

Qua sloopwerkzaamheden is deze gereed. Tussen Engie en Sloper zijn mbt deze zone nog wat afspraken die afgewerkt moeten worden.

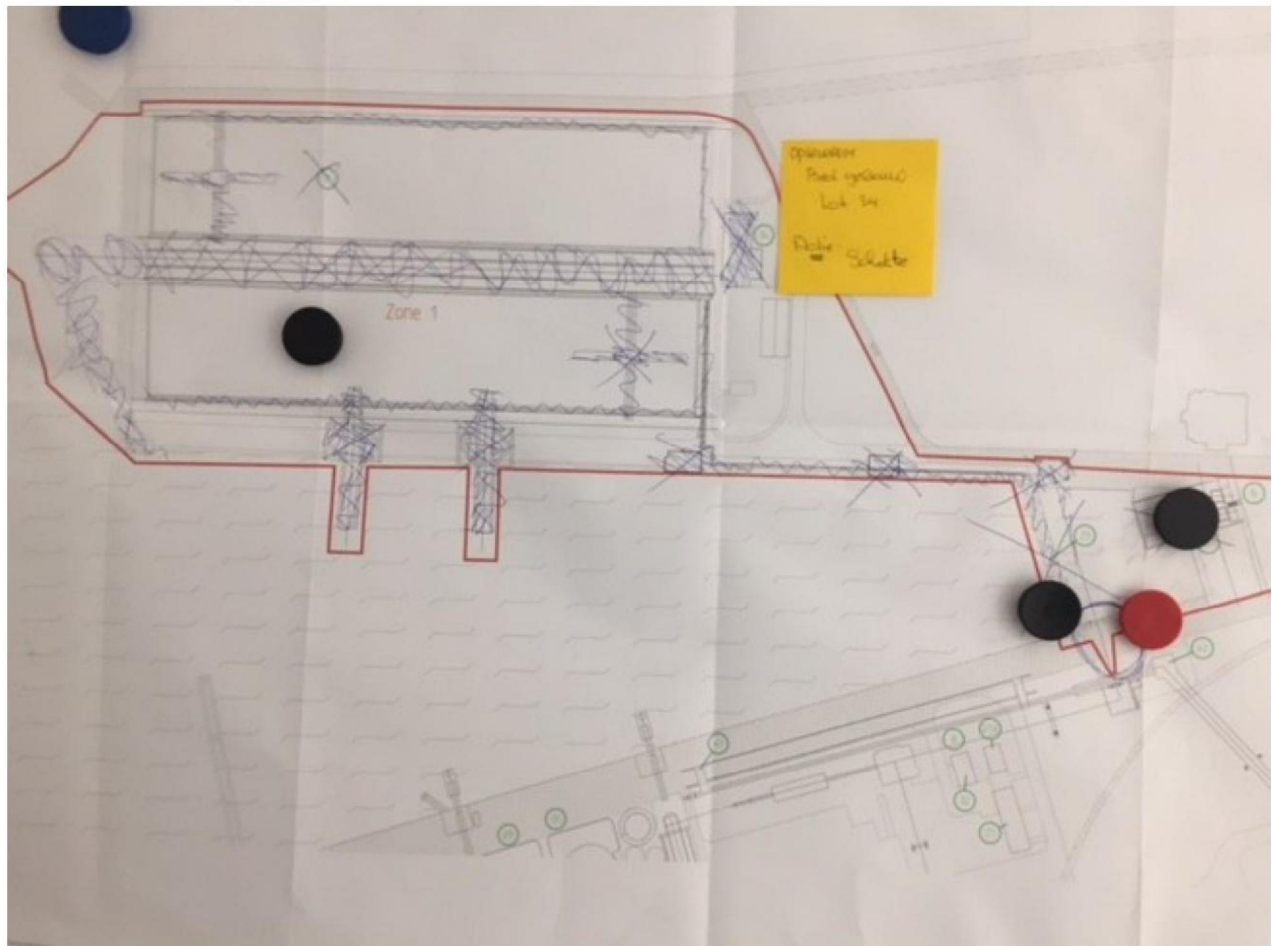


Zone 2

De oude kolenband (lot 8) is grotendeels gesloopt. Alleen de wanden van de sleuf die zich onder het maaiveld bevinden zijn blijven zitten en worden op later stadium gesloopt. Daarnaast is het waterbehandelingsgebouw (lot 29) en de scheepverlading/havenbelading van de vliegassilo's geheel gesloopt (deel lot 38). De sloop van de overige Silo's zijn in een ver gevorderd stadium. De overige silo's zijn afgebroken en liggen in delen op het maaiveld, men is bezig de delen verder te slopen en af te voeren.



Zone 3

Zone 3 is het stuk terrein tussen de insteekhaven en de machinekamer (centrale). Op moment van de laatste controle was de brandweer garage (lot 27) en werkplaatsen, magazijn (lot 35) exclusief kantoor gesloopt.

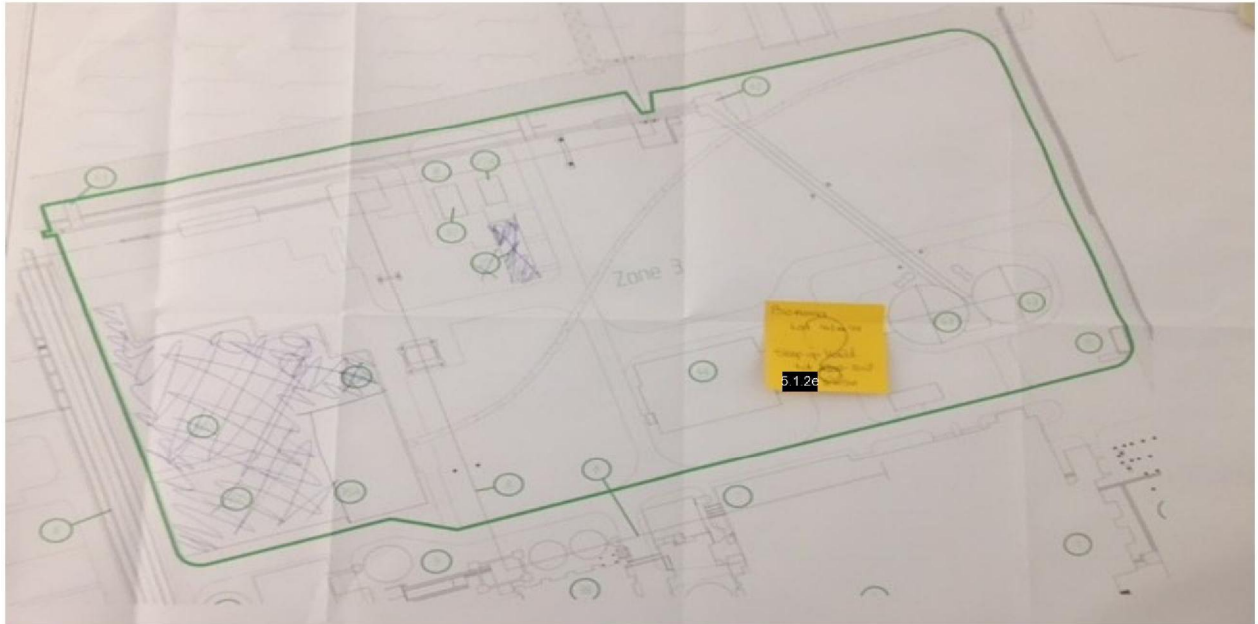

Zone 4, 6 en 8 (machinezaal, installatie rondom schoorsteen en schoorsteen)


Nog geen sloopwerkzaamheden uitgevoerd

Zone 5 (tanken park)


Sloop tanken park (bovengronds) is bijna gereed. De grote tanks (lot 11A en 11B) zijn gesloopt tot fundatie. Het oliepompgebouw (lot 10) tussen de grote tanks is gesloopt

Zone 7 (transport)

In zone 7 heeft men asbestsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk het saneren van asbesthoudende kit en enkele pakkingen/fenzen. Daarnaast is 1 stalen silo gesloopt; de overige volgens binnenkort.

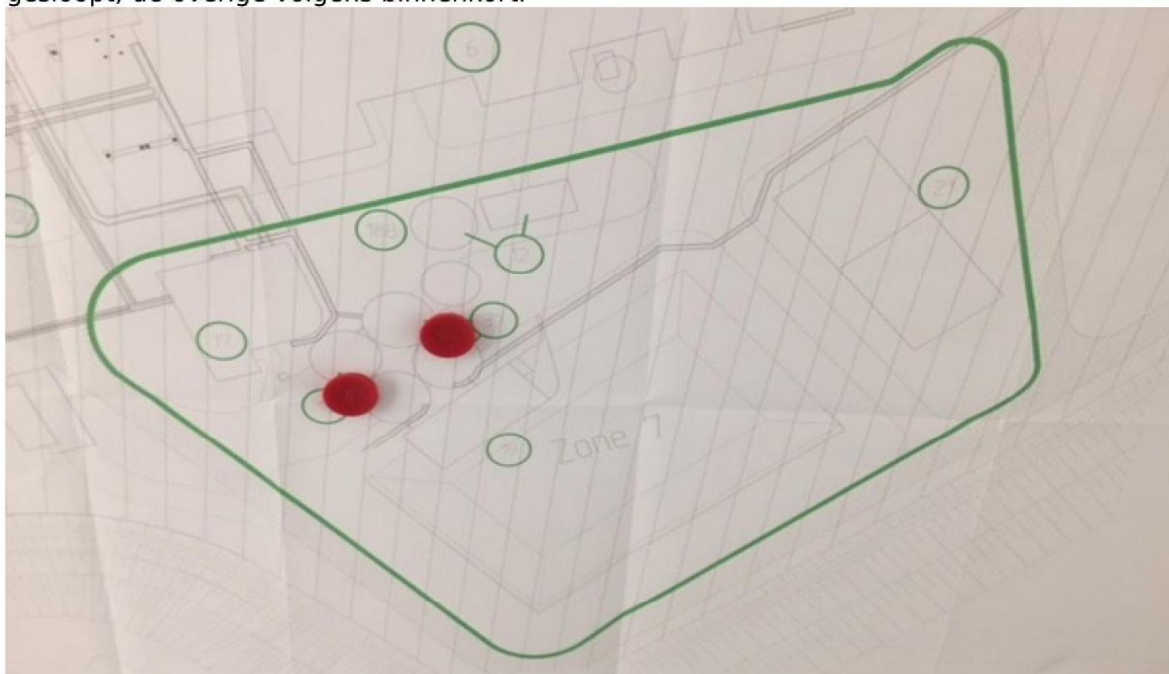

Kaart zone indeling

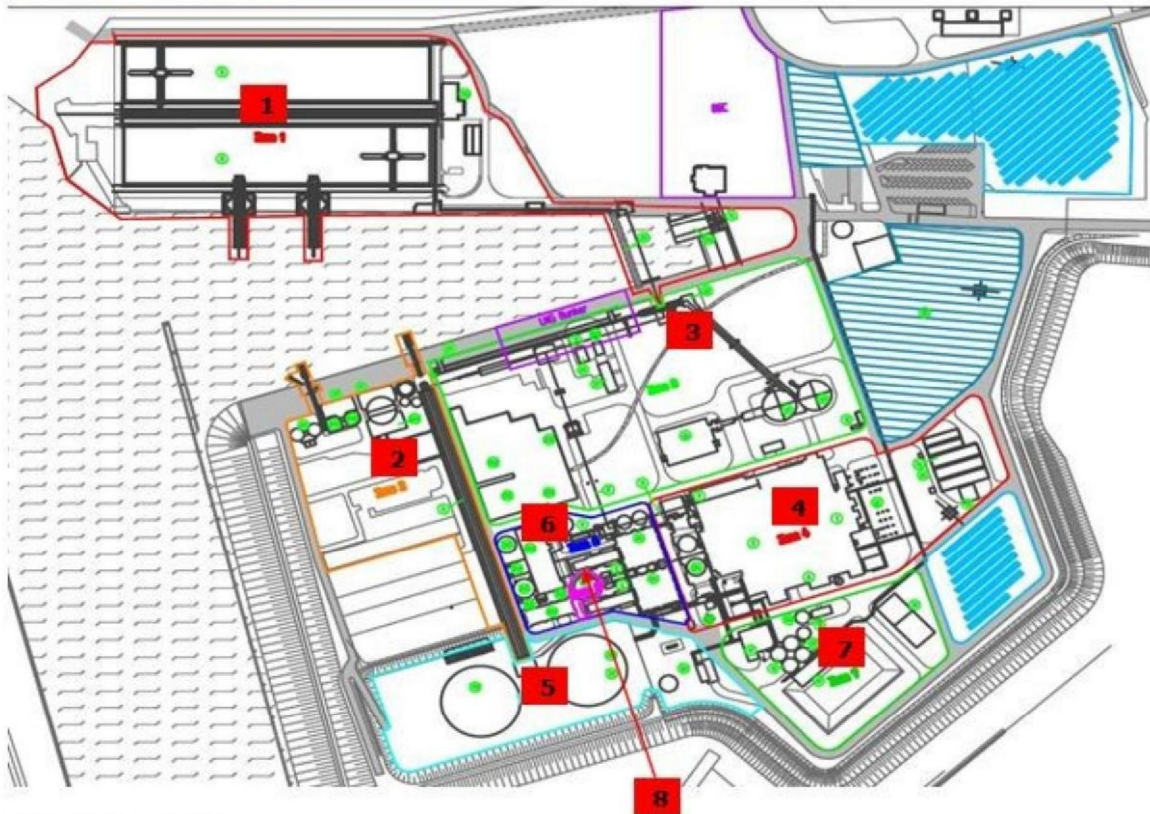

Bijzonderheden

Ongeveer 2 weken geleden heeft er een ongewoon voorval plaats gevonden bij de sloop van 1 van de silo's. Het ongewoon voorval incident betrof een stofexplosie tijdens de sloopwerkzaamheden. Van dit voorval ben ik telefonisch in kennis gesteld. Met Engie was afgesproken dat ik van hun een kopie zou krijgen van hun feiten relaas. Deze heb ik echter tot op heden niet ontvangen. Deze zal middels een formele brief opgevraagd worden. Uit navraag bij de milieutoezichthouder blijkt dat het ongewone voorval ook niet bij hem of het milieu bevoegde gezag is gemeld.