

Specifieke eisen aan afrastering

In deze factsheet staan de eisen waaraan afrasteringen moeten voldoen om voor een tegemoetkoming uit de subsidieregeling van de provincie Gelderland in aanmerking te komen. De eisen waarborgen onder normale omstandigheden dat de afrastering voldoende preventief werkt en een wolf van de dieren binnen de afrastering afhoudt.


Algemene eisen

De volgende eisen worden aan alle vijf de soorten afrasteringen gesteld:

- De elektrische spanning op de stroomdraden bedraagt minimaal 4500 volt (4,5 kilo volt – 4,5 kV).
- De impulsenergie van het schrikdraadapparaat is minimaal 1,5 joule. Om overal voldoende spanning op de draden te houden kan bij grotere weiden een hogere impulsenergie nodig zijn.
- De afstand van de bovenste draad tot de grond is minimaal 120 cm.
- De afstand van de onderste draad tot de grond is maximaal 20 cm.
- Voor toegangspoorten gelden dezelfde eisen als voor de afrastering zelf.
- Er is geen opstapmogelijkheid hoger dan 30 cm buiten de afrastering binnen een afstand van 2 meter.


A. Vaste afrastering

Vaste afrastering - stroomdraden

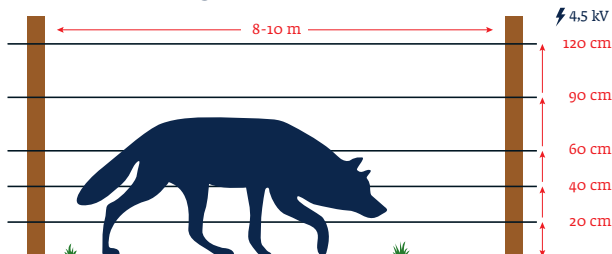

- De draden zijn aan de buitenzijde van de palen bevestigd.
- Er zijn minimaal 5 draden.
- De afstand tussen de onderste draden is max. 20 cm.
- Bij 5 draden is de draadverdeling 20-40-60-90-120 cm.
- Bij 6 draden is de draadverdeling 20-40-60-80-100-120 cm.
- De eventuele afwijking van de afstanden van de draden bedraagt maximaal 5 cm. Met uitzondering van het onderste en bovenste draad.
- De afstand tussen de palen waaraan de draden zijn bevestigd is maximaal 10 meter.
- De hoekpalen zijn stevig.


Vaste afrastering - gaas + stroomdraden

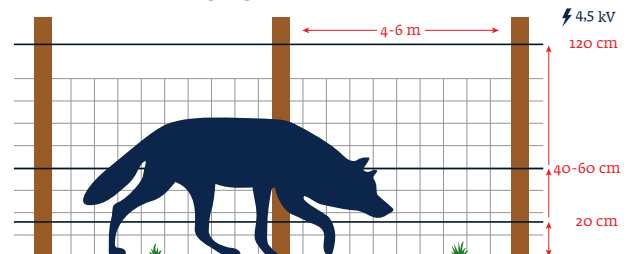

- Het gaas bevat aan de buitenzijde minimaal 3 stroomdraden.
- De afstand tussen de middelste draad en de grond is 40 – 60 cm.
- De afstand tussen de palen is zodanig dat het gaas stevig staat (4 – 6 meter).
- Hoekpalen zijn stevig.


B. Verplaatsbare afrastering

Verplaatsbare afrastering - Flexinet

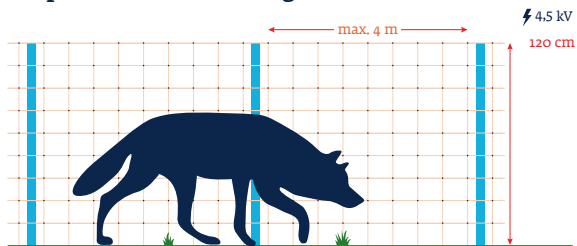


- Hoogte van het flexinet is 120 cm.
- De afstand tussen de palen is maximaal 4 meter.
- De flexinetten staan stevig en strak opgesteld.

Verplaatsbare afrastering - Flexinet + stroomdraad

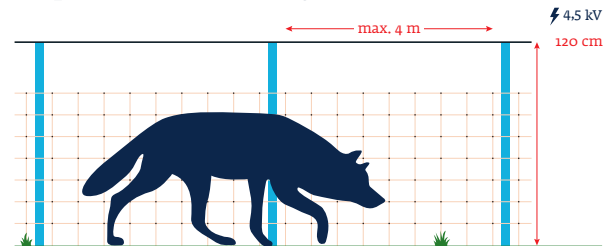

- De afstand tussen de bovenste draad en de bovenzijde van het flexinet is maximaal 30 cm.
- De afstand tussen de palen is maximaal 4 meter.
- De flexinetten staan stevig en strak opgesteld.

Verplaatsbare afrastering - stroomdraden

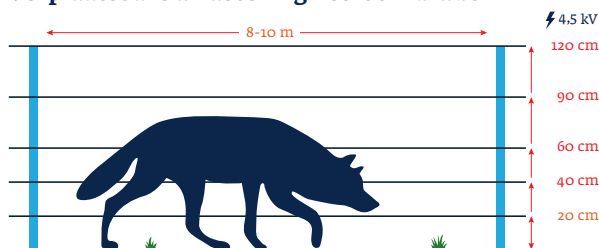

- De draden zijn aan de buitenzijde van de palen bevestigd.
- Er zijn minimaal 5 draden.
- De afstand tussen de onderste draden is max. 20 cm.
- Bij 5 draden is de draadverdeling 20-40-60-90-120 cm.
- Bij 6 draden is de draadverdeling 20-40-60-80-100-120 cm.
- De eventuele afwijking van de afstanden van de draden is maximaal 5 cm. Met uitzondering van het onderste en bovenste draad.
- De afstand tussen de palen (materiaal: kunststof of metaal) waaraan de draden zijn bevestigd bedraagt max. 10 meter.
- Hoekpalen van het perceel zijn stevig.

Maak werk van wolfwerende maatregelen

De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de veehouderij, terreineigenaren en gemeenten. Ze heeft een adviserende rol richting Gedeputeerde Staten, primair gericht op preventie van wolvenschade. Wolvenconsulenten van de commissie adviseren hobby- en beroepsmatige weidedierhouders gratis over wolfwerende maatregelen. Dat kan op afstand (telefonisch, e-mail) en op locatie. Daarnaast helpen ze bij het aanvragen van een subsidie. Voor een afspraak met een wolvenconsulent, stuurt u een e-mail naar wolvencommissie@gelderland.nl.

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. Kijkt u op de website van provincie Gelderland voor de definitieve subsidieregeling: www.gelderland.nl/subsidies/voorkomen-van-schade-door-wolven

Versie november 2025

Provincie Gelderland

Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 CX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl