

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 49451

Nummer 2025-010400

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerend raster 5.1.2e perceel 5.1.2e
Voorthuizen 5.1.2e 04-08-2025

Startdatum 04-08-2025

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e

Zaak initiator 5.1.2e 06 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Nijkerk

Checklist

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolfwerend raster** 5.1.2e perceel 5.1.2e **Voorthuizen**
5.1.2e **04-08-2025**

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Fysiek

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord




Meting - 04-08-2025 15:13




Meting - 04-08-2025 15:13



Meting - 04-08-2025 15:13

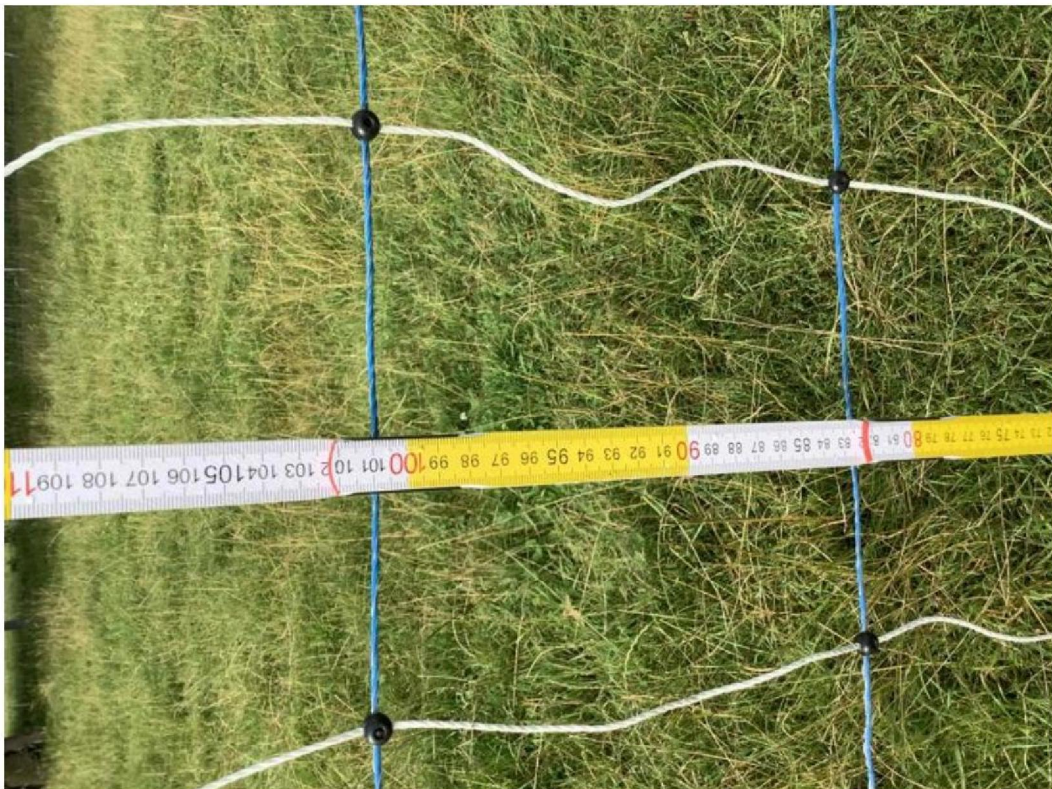

Meting duimstok - 04-08-2025 15:14

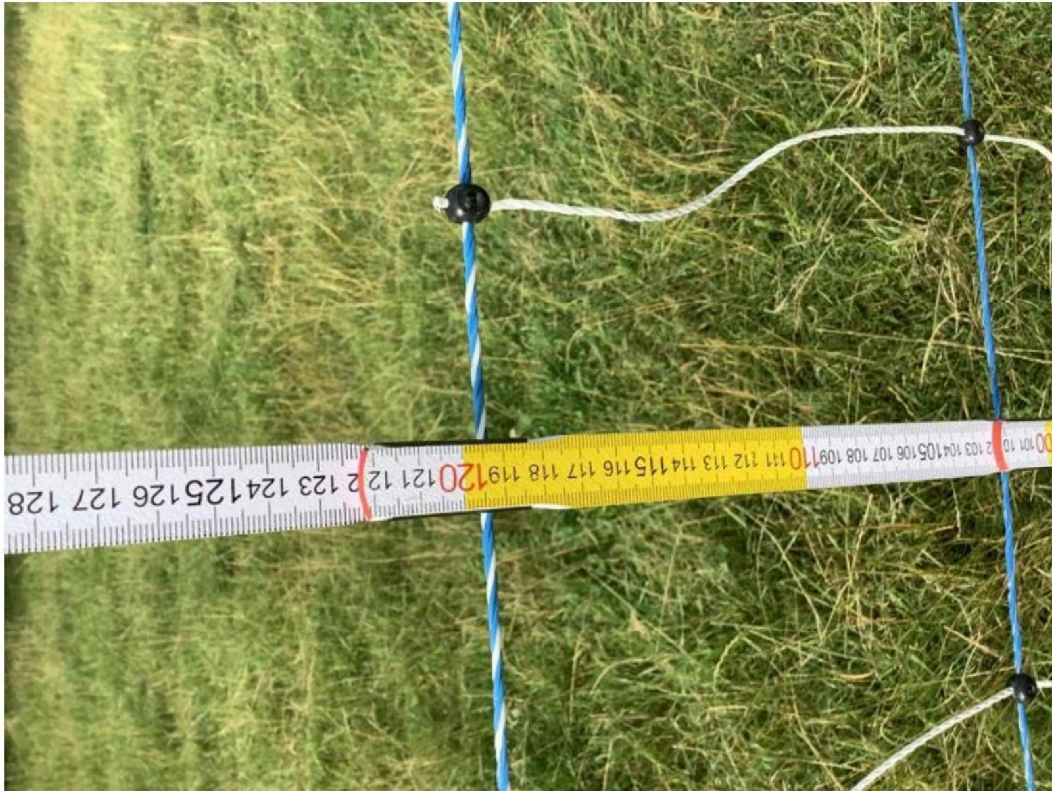

Meting duimstok - 04-08-2025 15:14



Meting KV - 04-08-2025 15:14



Meting kv - 04-08-2025 15:14



Overzicht hem - 04-08-2025 15:14



Waterbak binnen hek - 04-08-2025 15:15



Duimstok meting - 04-08-2025 15:15



Kv meting - 04-08-2025 15:15



Kv meting - 04-08-2025 15:15



Kv meting - 04-08-2025 15:15



Kv meting - 04-08-2025 15:16



Kv meting - 04-08-2025 15:16




Duimstok - 04-08-2025 15:16



Duimstok - 04-08-2025 15:16



Duimstok - 04-08-2025 15:16

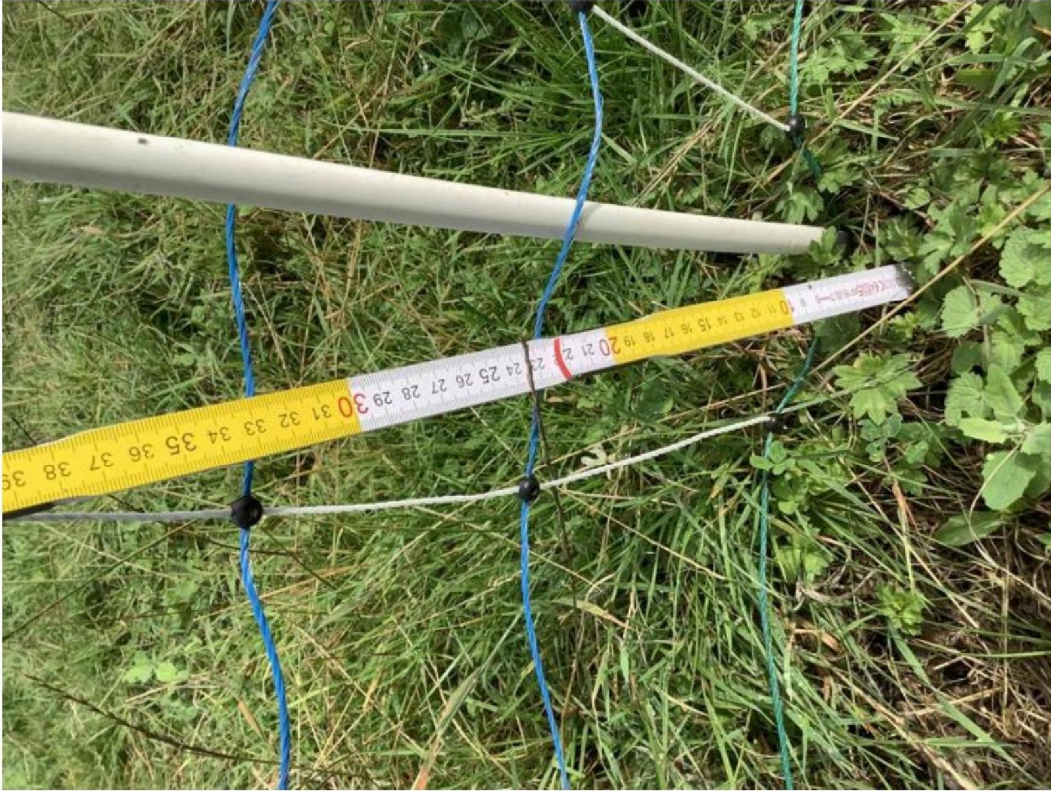

Duimstok - 04-08-2025 15:16



Kv meting - 04-08-2025 15:17



Overzicht - 04-08-2025 15:17



Kleine opening - 04-08-2025 15:17



Montage punt extra draad - 04-08-2025 15:17



Opening - 04-08-2025 15:17



Opening - 04-08-2025 15:17




Opening met montage - 04-08-2025 15:18



Hoogte top draad - 04-08-2025 15:18



Afstand draden - 04-08-2025 15:18

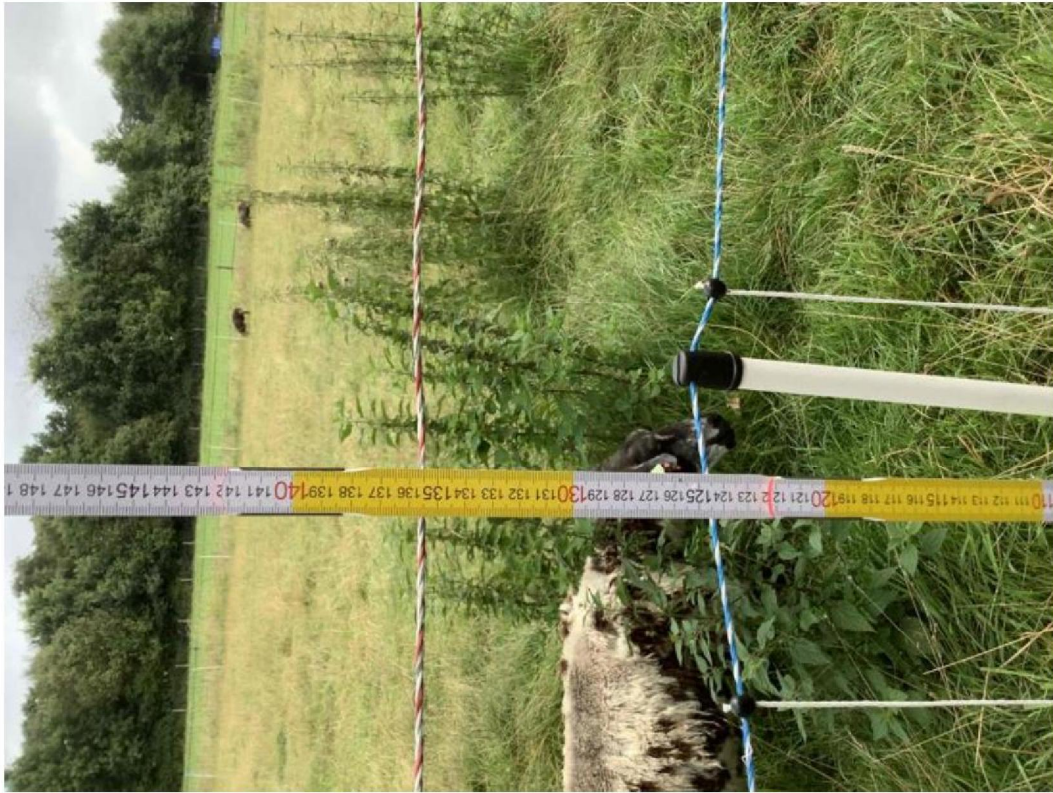

Top draad - 04-08-2025 15:18



Top draad - 04-08-2025 15:18



Aan knooppunt met top draad en hekwerk - 04-08-2025 15:18



Overzicht - 04-08-2025 15:19



Overzicht - 04-08-2025 15:19




Onderste draad met lage kv - 04-08-2025 15:19



Meting kv - 04-08-2025 15:19



Meting kv - 04-08-2025 15:19

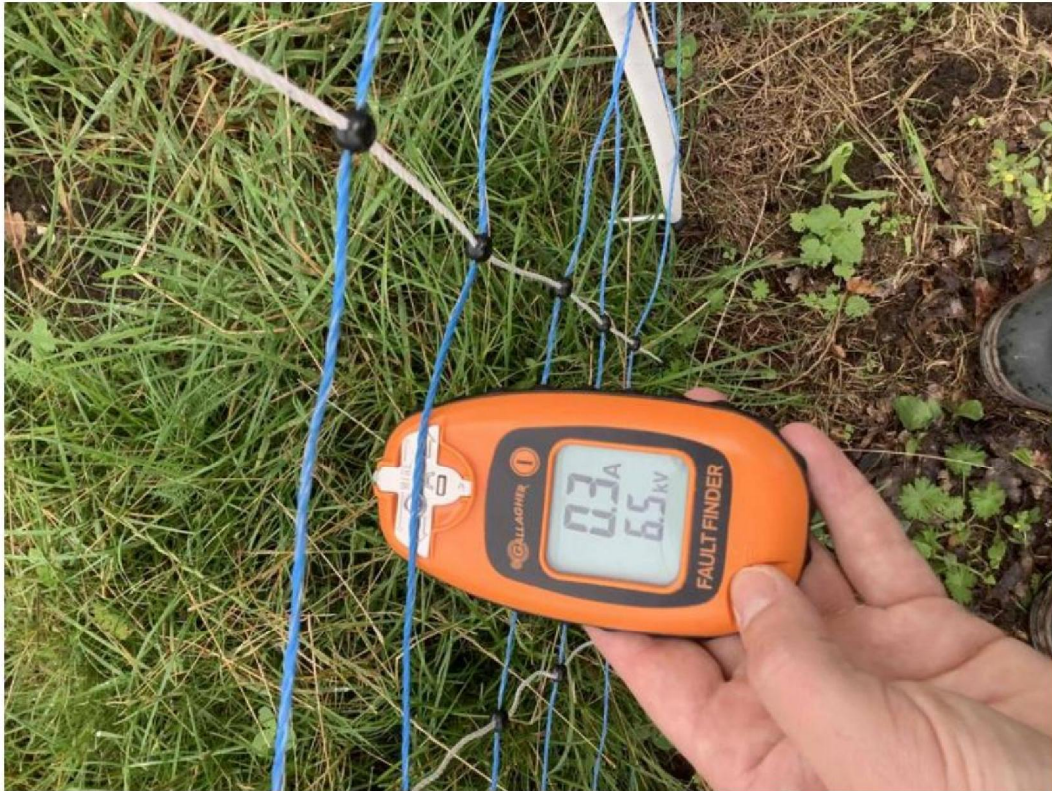

Meting kv - 04-08-2025 15:19



Meting kv - 04-08-2025 15:20



Meting kv - 04-08-2025 15:20



Meting kv - 04-08-2025 15:20



Meting kv - 04-08-2025 15:20




Meting kv - 04-08-2025 15:20

Notitie Na een melding op zondag 3 augustus 2025, ben ik, 5.1.2e toezichthouder Omgevingswet natuur, na overleg met de schapenhouder, 5.1.2e 5.1.2e op maandag 4 augustus 2025 op fysieke controle op locatie geweest. om 09:51 ben ik aangekomen op locatie en zag ik de omheining met schapen links van mij. Gestrekt boven het verplaatsbare raster was een extra stroomdraad. Deze lag in een strekking van circa 170 meter langs het rechter deel van het perceel. De bovenste leiding (140 cm) was strak gespannen en vertoonde geen

plekken met doorzakking. Naast deze leiding was het net in zijn geheel strak gespannen. De minimale afstand van 20 cm is tussen alle leidingen behaald, de hoogte van 120 cm is rondom behaald. Daarnaast zijn er geen zichtbare in- en uitgangen. De palen die aaneensluiten om de afrastering zijn op meerdere locaties afgedekt met een extra stroom dragend overbruggingsnet waardoor er geen gaten ontstaan. Op een locatie is dit niet het geval en kon ik met mijn schoen relatief makkelijk erdoorheen wurmen. Echter stond de stroom op alle draden ver boven de aangeraden hoeveelheid (minimaal 6Kv rondom) behalve op de onderste draad, welke zo goed als op de grond lag. Deze droeg slechts 0.3Kv. Nabij het stroompunt werd er een gemiddelde spanning op elke draad behalve de onderste van 7Kv gemeten. Op de 9 verschillende meetpunten voldeed het hek aan de norm van 120cm, en op de 4 meetpunten bij de weg overschreed deze de norm tot aan 140cm. De controle is akkoord.

Betreffende zaak 2025-010400.

Dit verslag is door mij,  5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 4 augustus 2025 15:24 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.